T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Sahra Tipi Yangın Dolabı Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Yağmur ÖZGÜLEÇ ALTINAY
Sağ. Tek.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI	6	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:5.12.2019 15:00:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme teslimine teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler degerlendirilmeyecek, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakalrın idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yüklenicye

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

HİDRANT İÇİN YANGIN DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-DOLAP 1.5 MM DKP SACDAN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
2-0.70 MİKRON ELEKTROSTATİK KIRMIZI TOZ BOYADAN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
3-YANGIN DOLAPLARI KIRMIZI RENKTE OLACAKTIR.
4-YANGIN DOLAP KAPAKLARININ AÇMA-KAPAMA KOLU DEMİR MALZEMEDEN VE KAPAKLAR DİL KİLİT İLE KAPANABİLİR OLACAKTIR
5- İSTENİLEN MALZEMELERİN HEPSİ 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR
6-ÇİFT MAKARALI OLUP MAKARALAR HORTUM UZUNLUĞUNA GÖRE OLMALIDIR
7-2" ÇAPINDA LANSLARI OLMALIDIR
8-DOLAPLARIN İÇİNDE HİDRANT AÇMA KAPAMA KOLU OLMALIDIR
9-HORTUM UZUNLUKLARI 30 METRE OLUP 2 ADET OLACAKTIR.HORTUMLAR TS 9222 STANDARTLARINDA OLACAKTIR.
10-DOLABIN İÇİNDE TS 862 STANDARTLARINDA ABC KURU KİMYEVİ TOZLU 6 KG.'LİK YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ OLMALIDIR
11-YANGIN HORTUMUNUN ÇALIŞMA BASINCI 12 BAR,TEST BASINCI 20 BAR,PATLAMA BASINCI 30 BAR OLMALIDIR.
12-DOLAPLAR 4 AYAKLI OLMALIDIR
13-DOLAP KAPAKLARINDA BEYAZ RENKTE YANGIN YAZISI OLACAKTIR
14-2" BEZ YANGIN HORTUMU OLACAKTIR

Ferdi BOSTANCI
Teknisyen

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay UN
Baş Teknisyen

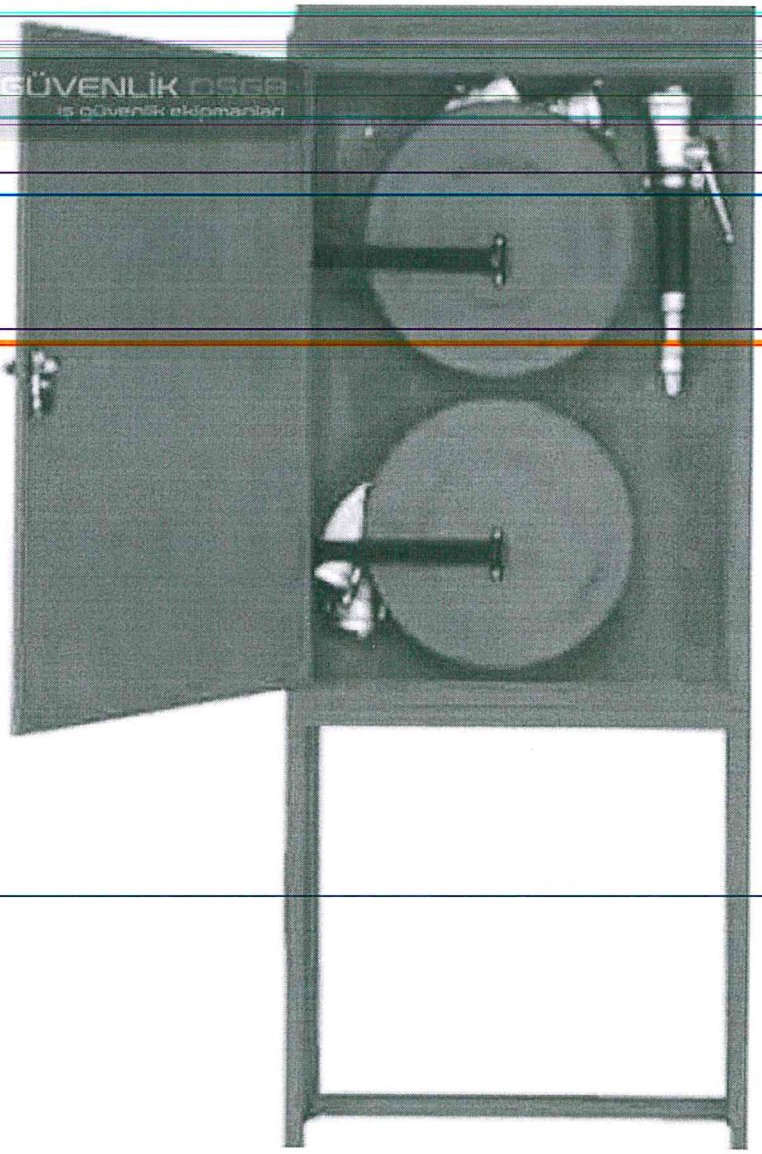

Ferdi BOSTANCIER
Teknisyen

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay ÜN
Baş Teknisyen